


Umbau Danfoss BHO 11/12 auf Satronic TF 830

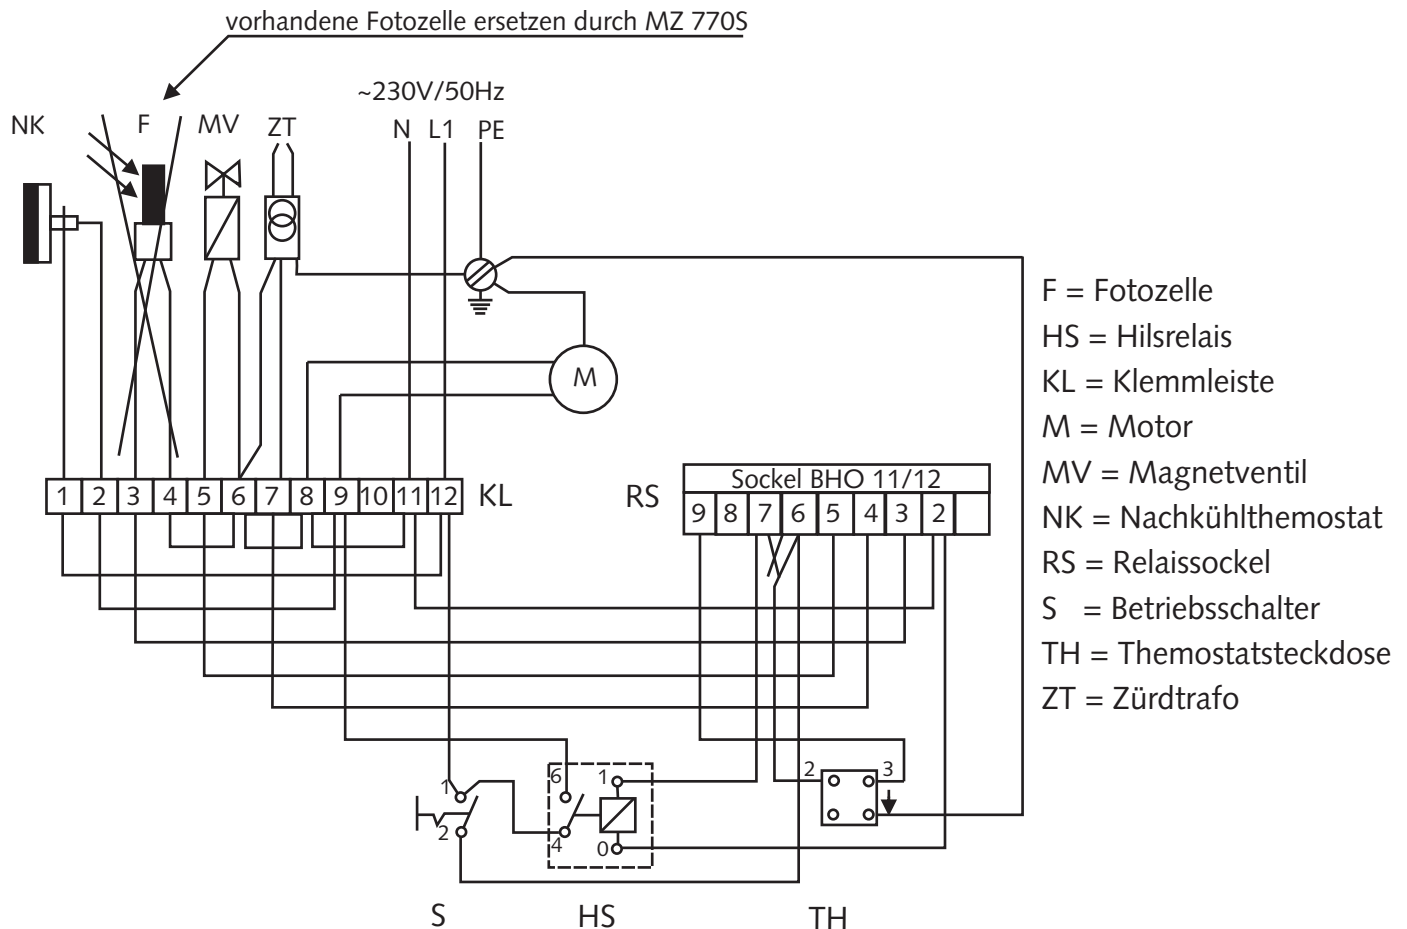

Das Danfoss Steuergerät BHO 11/12 wird ab sofort ersetzt durch Satronic TF 830. Zum Umbau wird ein entsprechender Übergangssockel mit Fozozelle MZ 770 S incl. Halter mitgeliefert.

Beim Austausch des Steuergerätes gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- 1) Netzstecker aus der Steckdose entfernen!
- 2) Inspektionkabel demontieren.
- 3) Gummidichtung und Danfoss BHO-Steuergerät demontieren.
- 4) Vorhandene Fozozelle aus Klemmleiste (KL) demontieren und durch mitgelieferte MZ 770S ersetzen
- 5) Vorhandene Fozozellenhalter durch mitgelieferten Halter ersetzen.
- 6) Fozozelle MZ 770S im neuen Halter positionieren.
- 7) Kabel zum Raumthermostaten aus Klemme 7 (Danfoss-Sockel) auf Klemme 6 legen
- 8) Übergangssockel (Santronic) auf Danfoss-Sockel stecken und befestigen
- 9) Satronic-Steuergerät auf den Übergangssockel stecken und befestigen
- 10) Gummidichtung und Inspektionkabel wieder ordnungsgemäß montieren
- 11) Gerät gemäß Betriebsanleitung starten

Bei allen Arbeiten muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose sein!

Einstell- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden!